


# Udtag for radiatorkreds Akva Lux II Se & VXe Standard 145H4823

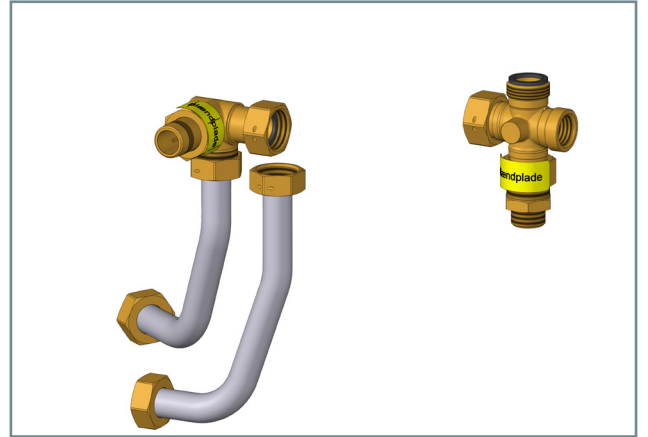

DANISH	Operating Guide Product description	www.redan.danfoss.dk
	<p>Montagesæt for etablering af radiatorudtag på fjernvarme frem og fjernvarme retur på Se-units, samt VXe standard units.</p> <p>Udtagene anvendes typisk til at tilslutte en eller flere radiatorer, som ikke skal reguleres af blandesløjfen.</p> <p>Sættene leveres samlet og monteres på unitten, som anvist i denne vejledning.</p>	

## Installation Guide Udtag for radiatorkreds, Akva Lux II Se, VXe Standard

(VVS-nr. 374976931 - Kodenr. 145H4823).

Kodenr. 145H4823 indeholder radiatorudtag til montage på fjernvarme frem og fjernvarme retur.

Sættet leveres samlet og kan monteres på unitten - som vist på foto til højre og iht. vejledning, der medfølger montagesættet.


### Generelt

FØR MONTERING AFSPÆRRES PÅ ALLE TIL- OG AFGANGSRØR.

Husk pakninger i alle samlinger.


Husk at efterspænde alle omløbere inden anlægget idriftsættes.

**Bemærk: Udtagene skal være forsynet med vejrkompensering for at overholde DS 469.**

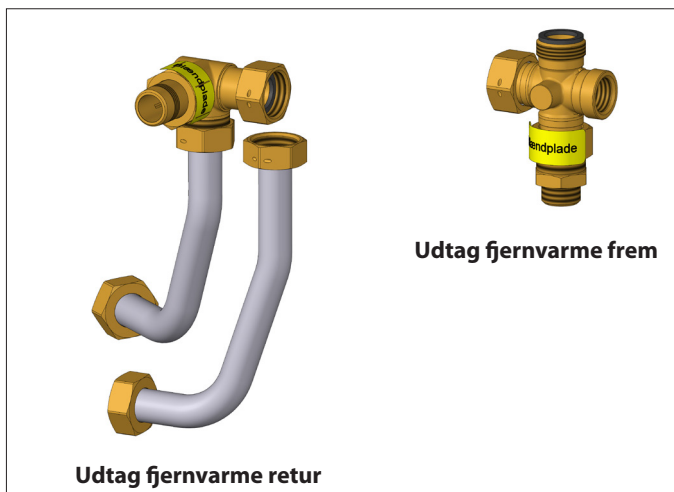


### Etablering af radiatorudtag på fjernvarme frem.

Fjern T-stykket placeret på fjernvarme frem, som vist.

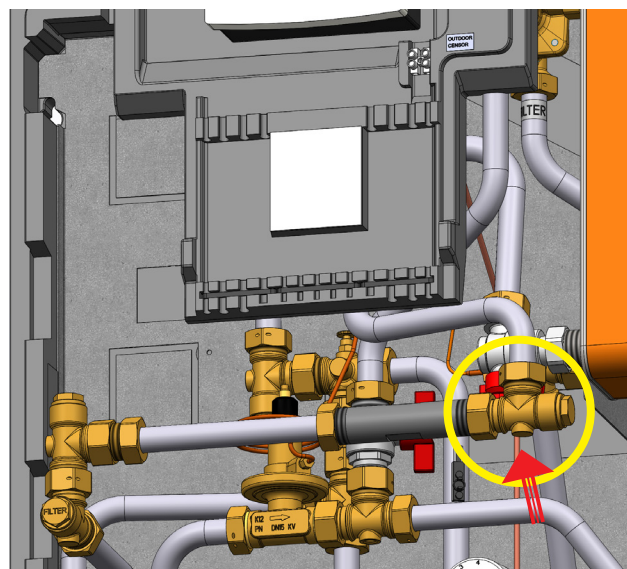


Monter radiatorudtag for fjernvarme frem, som vist på foto

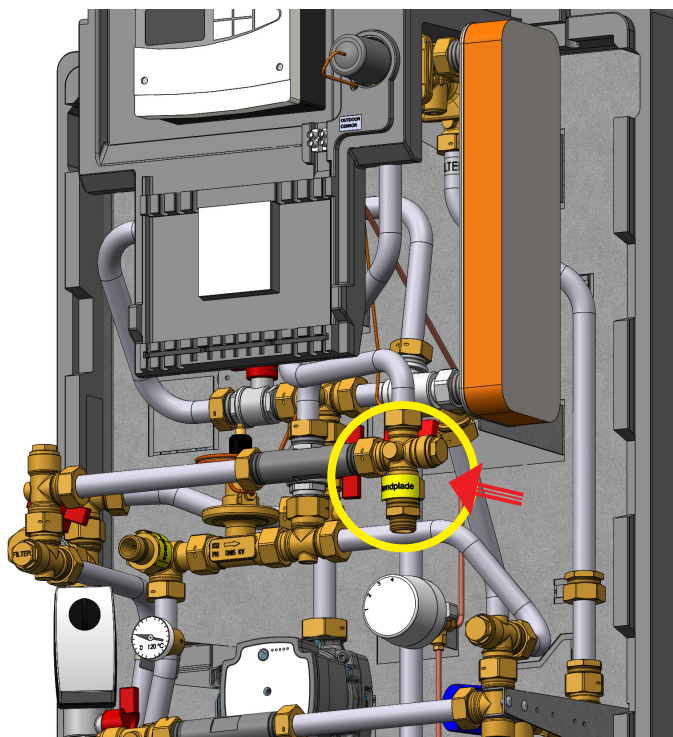

# Installation Guide Udtag for radiatorkreds, Akva Lux II Se, VXe Standard

## Etablering af radiatorudtag på fjernvarme retur.



Fjern rørstykke på fjernvarme retur, som vist.

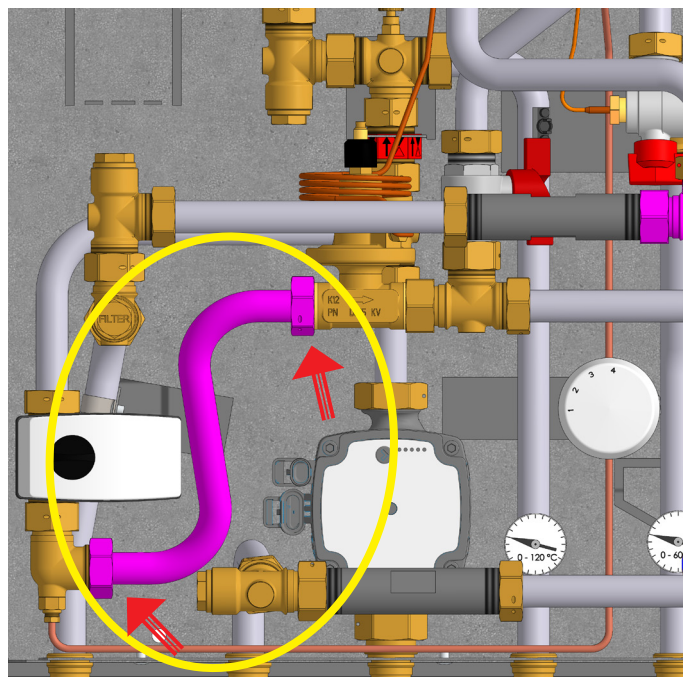

Montér udtag for fjernvarme retur (1)


og montér derefter rør (2).

Bemærk, at sættet indeholder 2 forskellige rør, da krav til rørlængde kan variere i forhold til unit type.

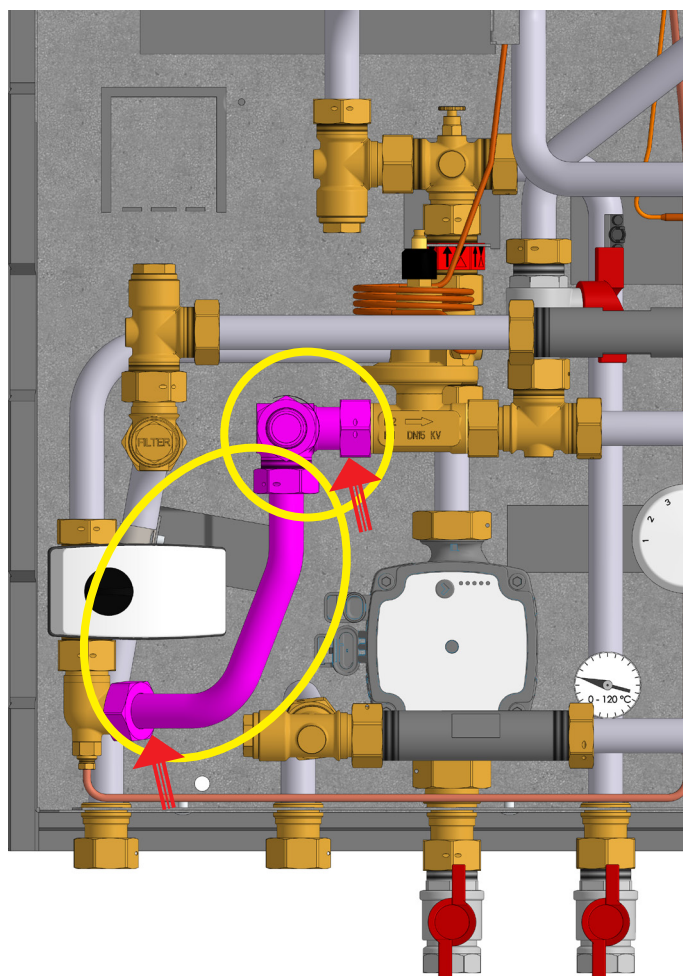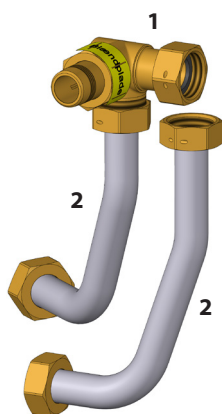

## Installation Guide Udtag for radiatorkreds, Akva Lux II Se, VXe Standard

Udtag med rød pil er fjernvarme frem og udtag med blå pil er fjernvarme retur.

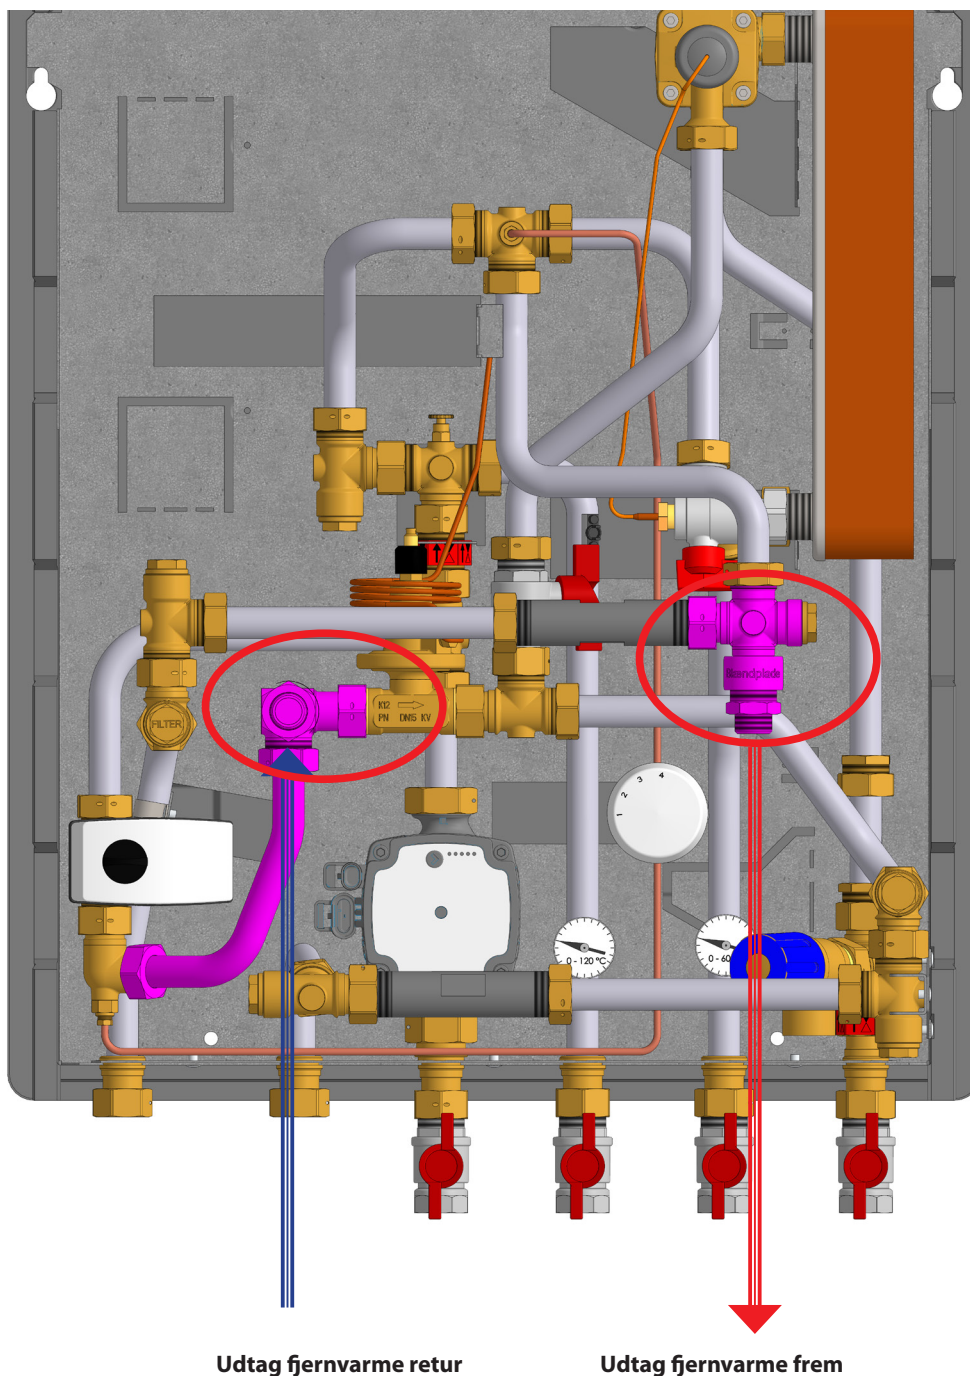

DANFOSS REDAN A/S — HÅRUPVÆNGET 11 — DK-8600 SILKEBORG  
 TEL. +45 87 43 89 43 — FAX. +45 87 43 89 44 — REDAN.DANFOSS.DK — REDAN@DANFOSS.COM

Redan påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forebeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Redan og Redan logoet er varemærker tilhørende Danfoss Redan A/S. Alle rettigheder forebeholdes.